


PRZEKRÓJ ROWU KABLOWEGO DLA LINII KABLOWEJ nN

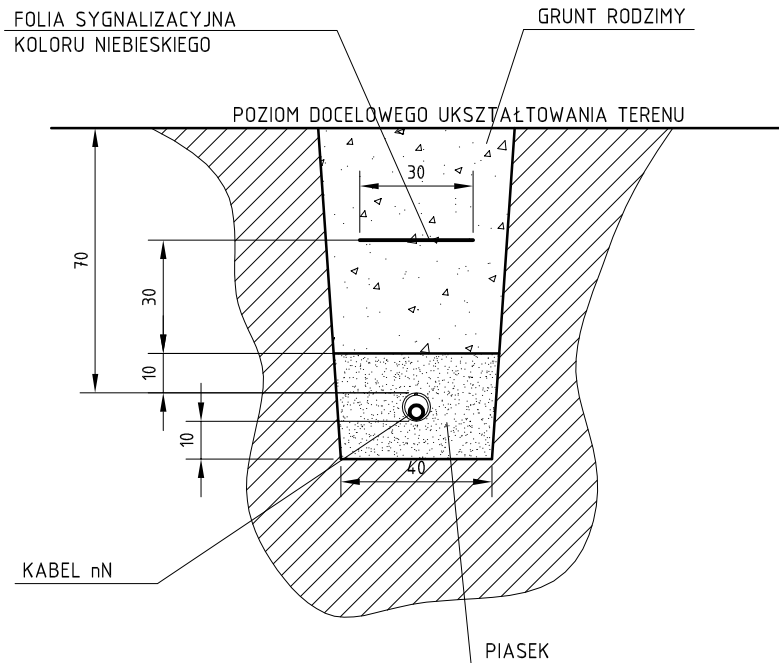

WZÓR OZNACZNIKA KABLOWEGO


YAKY 4x35 3x230/400V

LINIA KABLOWA ZASILANIA POMPOWNI
Z SZAFKI POMIAROWO-ROZDZIELCZEJ OBOK ZK
PRZY UL. IMIELIŃSKIEJ

WŁASNOŚĆ: GMINA IMIELIN

DATA REALIZACJI: (miesiąc i rok)

WYKONAWCA: (nazwa wykonawcy)

 projektowanie i wykonawstwo sieci i instalacji elektrycznych ul. Dębowa 12/20 43-100 Tychy tel. 603-603-457 www.energopro.pl energopro@energopro.pl	PROJEKTOWAŁ:	inż. MARIUSZ STROJNY	SLK/0956/PW0E/05	05.2014	NR PROJ.: EP-08/2014
	OPRACOWAŁ:				REWIZJA: 00
	SPRAWDZIŁ:				NR RYS.: 04 ARKUSZ: -
	OSOBA:	NR UPR.:	PODPIS:	DATA:	FAZA: PBW SKALA: -
	TYTUŁ RYSUNKU: PRZEKRÓJ ROWU KABLOWEGO I WZÓR OZNACZNIKA KABLOWEGO				BRANŻA: ELEKTRYCZNA
INWESTOR:	TEMAT:			OBIEKT:	
GMINA IMIELIN UL. IMIELIŃSKA 81 41-407 IMIELIN	ZASILANIE POMPOWNI NR PPT-1 BIS PRZY UL. IMIELIŃSKIEJ W IMIELINIE			KANALIZACJA SANITARNA II ETAP - OBSZAR 3 I 4 IMIELIN	