


PRZEKRÓJ ROWU KABLOWEGO  
DLA LINII KABLOWEJ nN

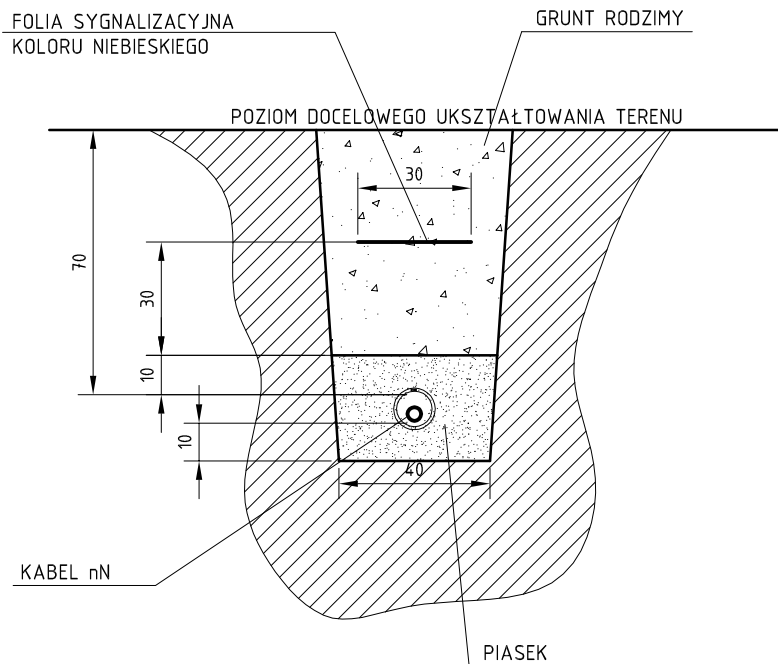


WZÓR OZNACZNIKA KABLOWEGO

YAKY 4x35 3x230/400V

LINIA KABLOWA ZASILANIA POMPOWNI  
Z SZAFKI POMIAROWO-ROZDZIELCZEJ NA SŁUPIE LINII  
NAPOWIETRZNEJ  
PRZY UL.MARATOŃSKIEJ

WŁASNOŚĆ: GMINA IMIELIN  
DATA REALIZACJI: (miesiąc i rok)  
WYKONAWCA: (nazwa wykonawcy)

 projektowanie i wykonawstwo sieci i instalacji elektrycznych  ul.Dębowa 12/20 43-100 Tychy tel. 603-603-457 www.energopro.pl energopro@energopro.pl	PROJEKTOWAŁ:	inż. MARIUSZ STROJNY	SLK/0956/PW0E/05	05.2014	NR PROJ.:	EP-06/2014	
	OPRACOWAŁ:				REWIZJA:	00	
	SPRAWDZIŁ:				NR RYS.:	06	
		OSOBA:	NR UP.:	PODPIS:	DATA:	ARKUSZ:	-
	TYTUŁ RYSUNKU:					FAZA:	SKALA:
PRZEKRÓJ ROWU KABLOWEGO I WZÓR OZNACZNIKA KABLOWEGO					PBW	-	
INWESTOR:			TEMAT:		OBIEKT:		
GMINA IMIELIN UL.IMIELIŃSKA 81 41-407 IMIELIN			ZASILANIE POMPOWNI NR PPT-4 PRZY UL.SATELICKIEJ W IMIELINIE		KANALIZACJA SANITARNA II ETAP - OBSZAR 3 I 4 IMIELIN		
					BRANŻA:	ELEKTRYCZNA	