


PRZEKRÓJ ROWU KABLOWEGO DLA LINII KABLOWEJ nN

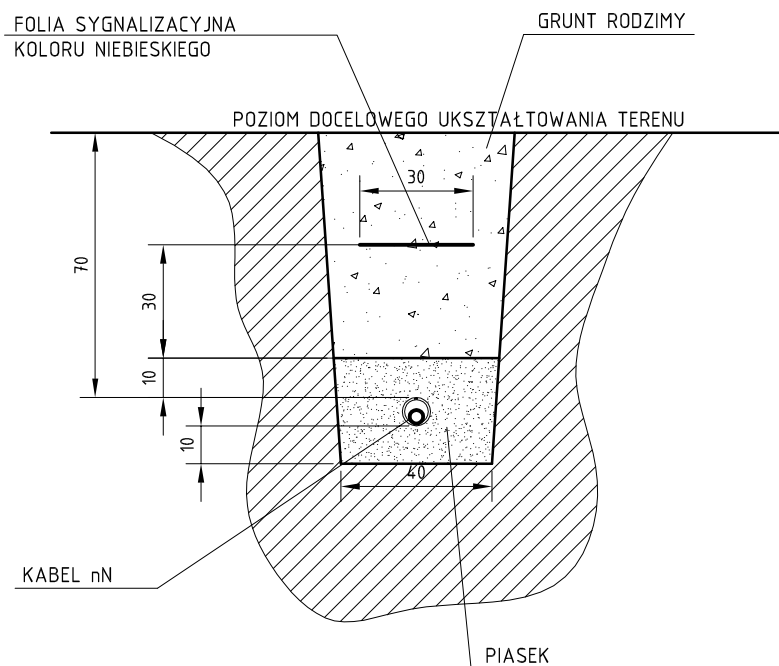

WZÓR OZNACZNIKA KABLOWEGO


YAKY 4x35 3x230/400V

LINIA KABLOWA ZASILANIA POMPOWNI
Z SZAFKI POMIAROWO-ROZDZIELCZEJ NA SŁUPIE LINII
NAPOWIETRZNEJ
PRZY UL.BARANOWICZA

WŁASNOŚĆ: GMINA IMIELIN

DATA REALIZACJI: (miesiąc i rok)

WYKONAWCA: (nazwa wykonawcy)

 projektowanie i wykonawstwo sieci i instalacji elektrycznych ul.Dębowa 12/20 43-100 Tychy tel. 603-603-457 www.energopro.pl energopro@energopro.pl	PROJEKTOWAŁ:	inż. MARIUSZ STROJNY	SLK/0956/PW0E/05	05.2014	NR PROJ.: EP-07/2014	
	OPRACOWAŁ:				REWIZJA: 00	
	SPRAWDZIŁ:				NR RYS.: 04 ARKUSZ: -	
		OSOBA:	NR UPR.:	PODPIS:	DATA:	FAZA: PBW SKALA: -
	TYTUŁ RYSUNKU: PRZEKRÓJ ROWU KABLOWEGO I WZÓR OZNACZNIKA KABLOWEGO					BRANŻA: ELEKTRYCZNA
	INWESTOR: GMINA IMIELIN UL.IMIELIŃSKA 81 41-407 IMIELIN	TEMAT: ZASILANIE POMPOWNI NR PPT-3 BIS PRZY UL.BARANIWCZA W IMIELINIE		OBIEKT: KANALIZACJA SANITARNA II ETAP - OBSZAR 3 I 4 IMIELIN		