

1/2	Strona tytułowa
2/2	Tablica rozdzielnicza RP 36s Schemat strukturalny

Oznaczenia literowe stosowane na schematach rozdzielnic elektrycznych

- 1Q... – wyłącznik mocy
- 2Q... – rozłącznik mocy
- 3Q... – rozłącznik izolacyjny
- 0F... – bezpiecznik topikowy
- 1F... – rozłącznik bezpiecznikowy
- 2F... – wyłącznik nadprądowy
- 3F... – wyłącznik nadprądowy z modułem różnicowoprądowym
- 4F... – wyłącznik silnikowy
- Fl... – wyłącznik różnicowoprądowy
- K... – stycznik instalacyjny
- KM... – przełącznik instalacyjny
- KT... – przełącznik czasowy
- TR... – transformator bezpieczeństwa
- T... – przekładnik prądowy

Układ sieci: TT

Ochrona przeciwporażeniowa podstawowa:

- izolacja podstawowa,
- obudowa urządzeń.

Ochrona przeciwporażeniowa dodatkowa:

- samoczynne wyłączenie zasilania.

Ochrona przeciwporażeniowa uzupełniająca:

- wyłączniki różnicowoprądowe, wysokoczułe,
- miejscowe połączenia wyrównawcze, ochronne.

I N S T A L A C J E E L E K T R Y C Z N E


inwestor:
Zarząd Miasta Inielin
adres: adres obiektu budowlanego:
Zmiana sposobu użytkowania budynku komunalnego na potrzeby szkoły podstawowej
Klas 1-3, przy ul. Dobra 2, INIELIN

projektant:
Inż. Mariusz Kosiorek nr upr. 58501
Sprawdzający:
Ingr. Jacek Witold Płaz nr upr. 984/05

tytuł: Tablica rozdzielnicza RP - doposażenie.
data: 17.12.2012
skala:
nr rys.: E5

PROJEKT GRUPA
Sławomir Kosiur
ul. Wyzwolenia 74
41-940 Piekary Śląskie
tel/fax 032 767 90 35

DOPOSAŻENIE ISTNIEJĄCEJ TABLICY ROZDZIELCZEJ

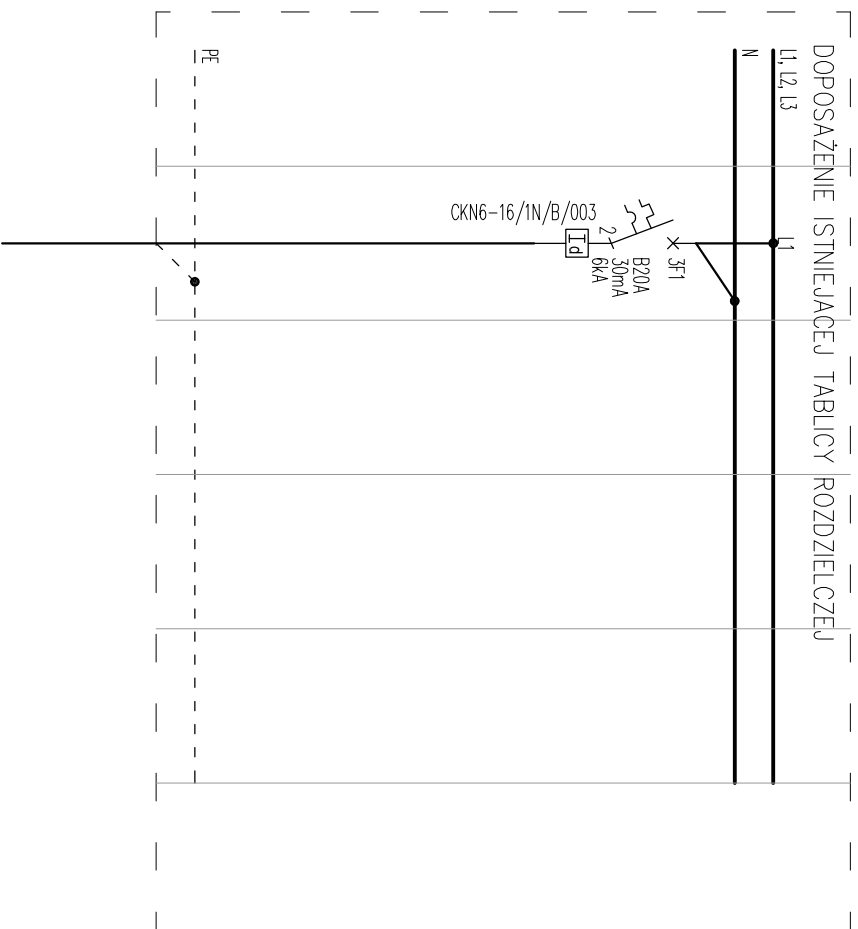

nr obwodu	RP/OBWI
ilość elementów	1
moc zainstalowana W	3000
typ przewodu	YDYŻO 3x4
nazwa odbiornika /urządzenia	Podgrzewacz wody
lokalizacja	1.5

NAZWA RYSUNKU:

Tablica rozdzielcza RP 36s
Schemat strukturalny

NUMER RYSUNKU:

E5

NUMER ARKUSZA:

2/2